


Projektowane złącze kablowo – pomiarowe ZK1x-1P
w granicy działki nr 15/9 (zakres wykonawstwa ENEA)

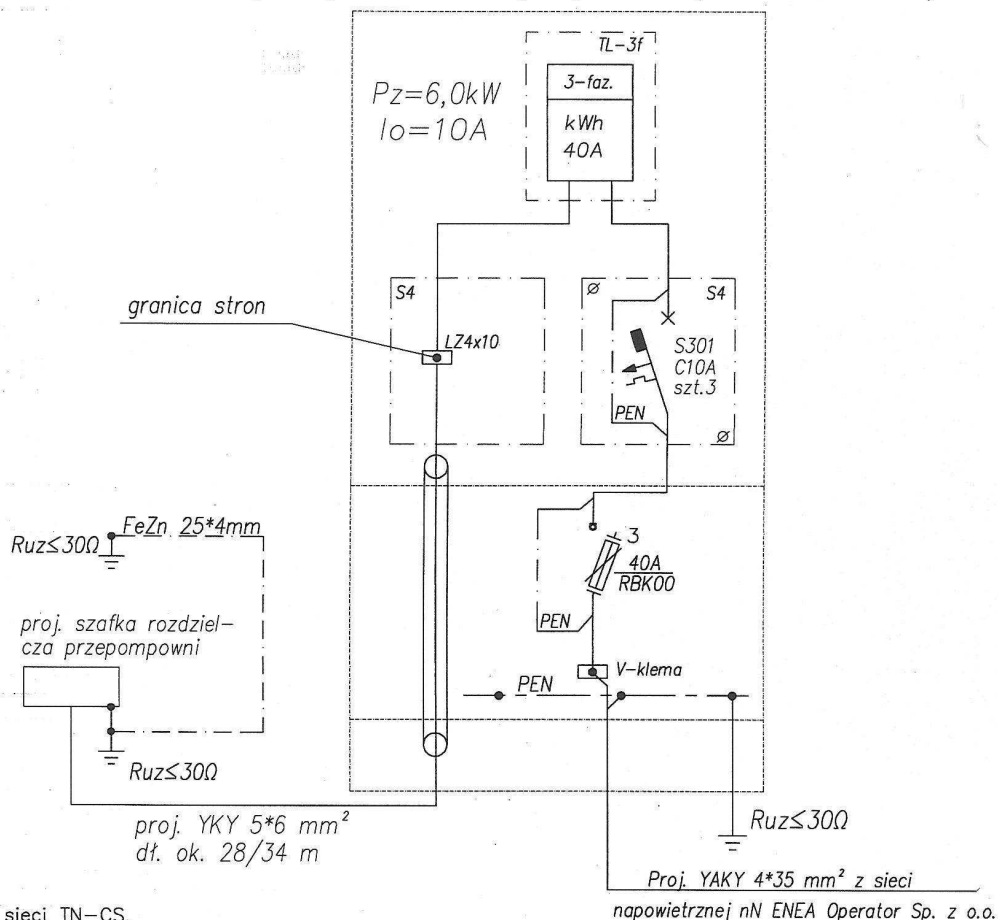

System sieci TN-CS.

Ochrona dodatkowa od porażeń po stronie 0,4 kV – wg. PN-IEC/60364: podstawowa – izolacja robocza kabli i urządzeń, dodatkowa – szybkie samoczynne wyłączenie.

We wspólnym wykopie z kablem prowadzić uziemienie promieniowe z płaskownika FeZn 25*4 mm, w taki sposób aby uziom nie stykał się powierzchniowo z powłoką kabla. Przy wejściu do budynku stosować sondy miedziane, przyłączone do płaskownika.

UWAGA!

Inwestor wykonuje roboty od granicy stron.

Wartości zabezpieczeń zgodne z warunkami przyłączenia

Schemat ideowy rozpatrywać łącznie z planem zagospodarowania terenu – rys. nr 1.

Jednostka projektowa:



"INWOD"

Inżynieria Środowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzór

70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 2a
tel./fax. 091-495-38-28

autor/projektował:

mgr inż.
Bogusław Rysak
upr. ZAP/0098/PWOE/04

B. Rysak

opracował:

mgr inż.
Bogusław Rysak
upr. ZAP/0098/PWOE/04

sprawił:

mgr inż.
Tomasz Kuśmierczyk
upr. LUB/0217/PWOE/06

T. Kuśmierczyk

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające
z ustawy o prawie autorskim.

inwestor:

Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

przedsięwzięcie:

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ługowina, Smólsko, Prusim, gmina Resko

obiekt:

PG SMÓLSKO

nr/tytuł zadania:

ZADANIE 2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smólsko

stadium:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

tytuł tomu:

Projekt instalacyjny

tytuł rysunku:

**Schemat ideowy zasilania
przepompowni**

miejsce i data

SZCZECIN, VI. 2012

skala:

-

nr rys.:

2