



Sposób usytuowania uziomu promieniowego w wykopie kablowym.

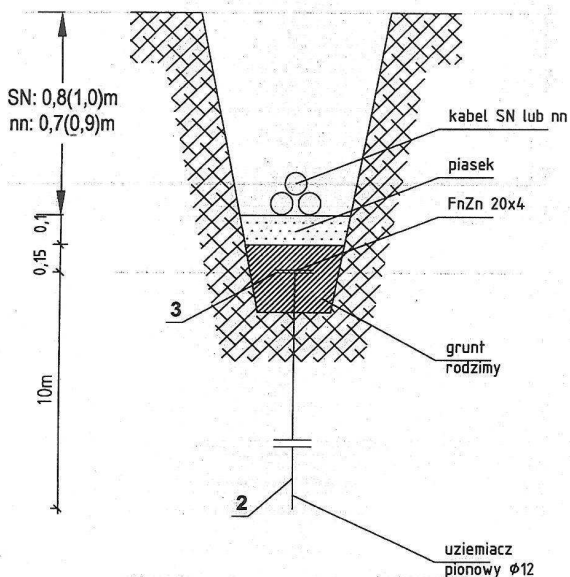

Sposób ułożenia instalacji uziemiającej wzdłuż trasy kabla.

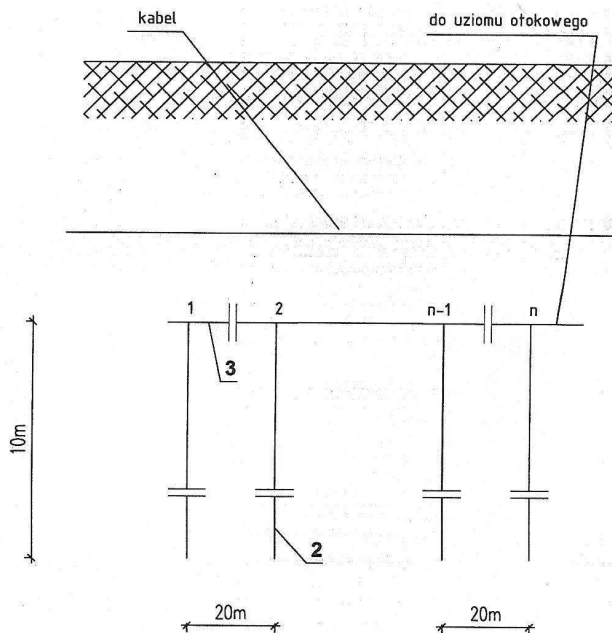

Uziom promieniowy w wykopie nie może stykać się w żadnym punkcie z powłoką kabla..

Ozn.	Wyszczególnienie	jedn.	Ilość	Uwagi
3	Bednarka stalowa ocynkowana 20x4mm	m	40	
2	Pręt stalowy ocynkowany Ø=12mm, długości 10m	szt.	3	

L.p.	Opis uzioru		
	Poziomy	Pionowy	
	Bednarka 20x4 (m)	Liczba szpilek	Długość szpilki (m)
1	40	3	10
2	80	5	10
3	120	7	20
4	240	13	20

jednostka projektowa:



"INWOD"
Inżynieria Środowiska i Wodociągów
Projektowanie i Nadzory
70-200 Szczecin
ul. Dąbrowskiego 2a
tel./fax. 091-486-30-28

autor/projektował:

mgr inż.
Bogusław Rysak
upr. ZAP/0098/PWOE/04

opracował:

mgr inż.
Bogusław Rysak
upr. ZAP/0098/PWOE/04

sprawił:

mgr inż.
Tomasz Kuśmierczyk
upr. LUB/0217/PWOE/06

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.

inwestor:

Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

przedsięwzięcie:

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Ługowina, Smółsko, Prusim, gmina Resko

obiekt:

PG SMÓLSKO

nr/tytuł zadania:

ZADANIE 2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smółsko

stadium:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

tytuł tomu:

Projekt instalacyjny

tytuł rysunku:

Sposób wykonania uzioru promieniowego

miejsce i data

SZCZECIN, VI. 2012

skala:

-

nr rys.

5