



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Złocieniec, dnia 15.06.2018r.

ZAWIADOMIENIE (sprostowanie do odpowiedzi nr 1 z 15.06.2018 r.)
zamieszczone na stronie internetowej www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty budowlane pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieniu- Wodnik” postępowanie nr ZP.271.1.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr ogłoszenia: 2018/S 082-183109 z dnia 27.04.2018r.

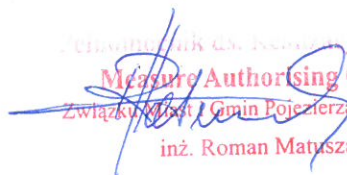
Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym tom III technologia pkt. 7.19.1 dla wymaganej wymiany powietrza 20000 m³/h przyjęto dwa urządzenia do dezodoryzacji. Proszę o sprecyzowanie czy w KARCIE DANYCH nr 056 parametr podany w tabeli "Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia" wymiana powietrza min. 20000 m³/h dotyczy dwóch urządzeń, pozostałe wymienione parametry poza "moc wentylatora" odpowiadają charakterystyce pojedynczego urządzenia. Proszę o weryfikację mocy wentylatora; urządzenie to wg projektu wykonawczego powinno mieć wentylator o mocy 11 kW. Powyższa charakterystyka nie zgadza się z opisem w KARCIE DANYCH nr 56, które ma moc wentylatora 5,5 kW. Proszę o zmianę.

Odpowiedź: W Karcie Danych nr 056 powinny być parametry jednego filtra (w projekcie są dwa takie filtry):

- Wymiana powietrza min. 10000 m³/h
- Ilość sorbentu min. 11 m³
- Moc wentylatora 11 kW

Zamawiający zmienił zapisy karty danych nr 056 Prawidłowe dane są w karcie 056b


Measure Authorising Officer
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
inż. Roman Matuszak

KARTA DANYCH NR 56b

Nazwa obiektu:	Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu,
Urządzenie/instalacja:	Dezodoryzacja/Budynek C - 2 szt.
Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:	Strona 98, rozdział 7.19.1 – filtr dezodoryzacyjny
Parametry techniczne oferowanego urządzenia	
Producent*:	
Marka*:	
Typ urządzenia/instalacji*:	
Model*:	
Cena jednostkowa brutto urządzenia/ instalacji [PLN]:	
Ilość sztuk:	
Obiekty referencyjne z oferowanym urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych (podać minimum dwa obiekty ref.)**:	
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:	Dane oferowanego urządzenia*
Wymiana powietrza min. 10000 m3/h	 m3/h
Kontener wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego	Tak/nie
Złoże sorpcyjne na węglu aktywnym	Tak/nie
Ilość sorbentu min. 11 m3	m3
Moc wentylatora 11 kW	 kW
czujniki H2S z układem odczytu stężenia on-line	Tak/nie
czujniki temperatury i ciśnienia	Tak/nie
sterowanie automatyczne z dedykowanym sterownikiem cyfrowym	Tak/nie
przetwornica częstotliwości do regulacji wydajności systemu	Tak/nie
czujniki CO z układem powiadamiania	Tak/nie
Szerokość: maks. 2300 mm	 mm
Długość: maks. 5900mm	mm

*- wypełnia Wykonawca.

** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksploatatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość:

Data:.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)