



PRZEKRÓJ A-A

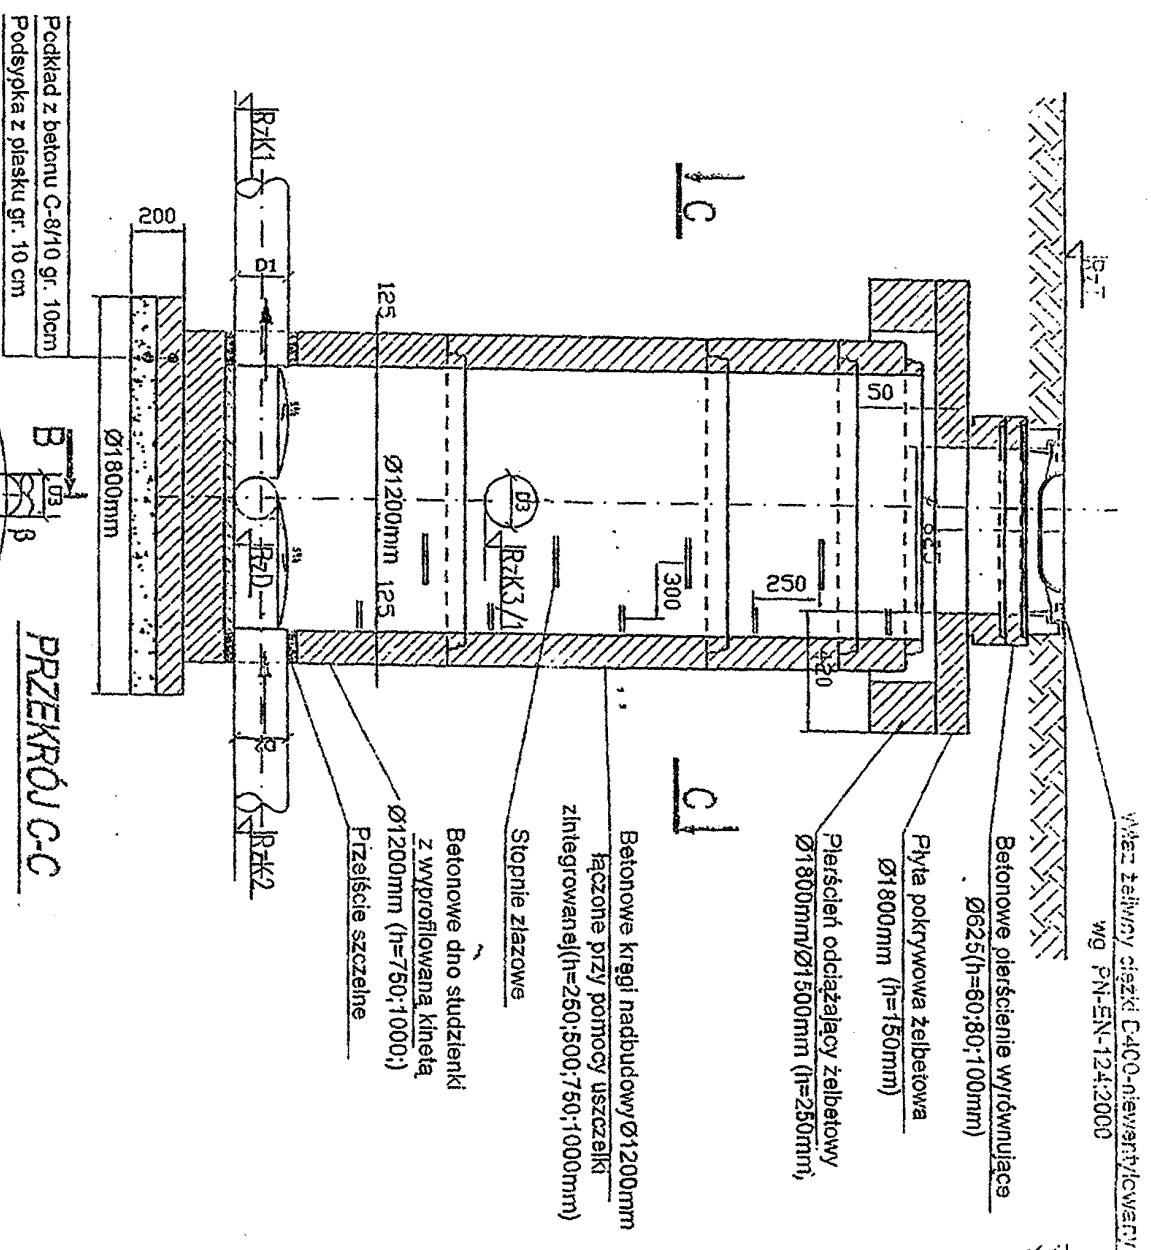

PRZEKRÓJ B-B

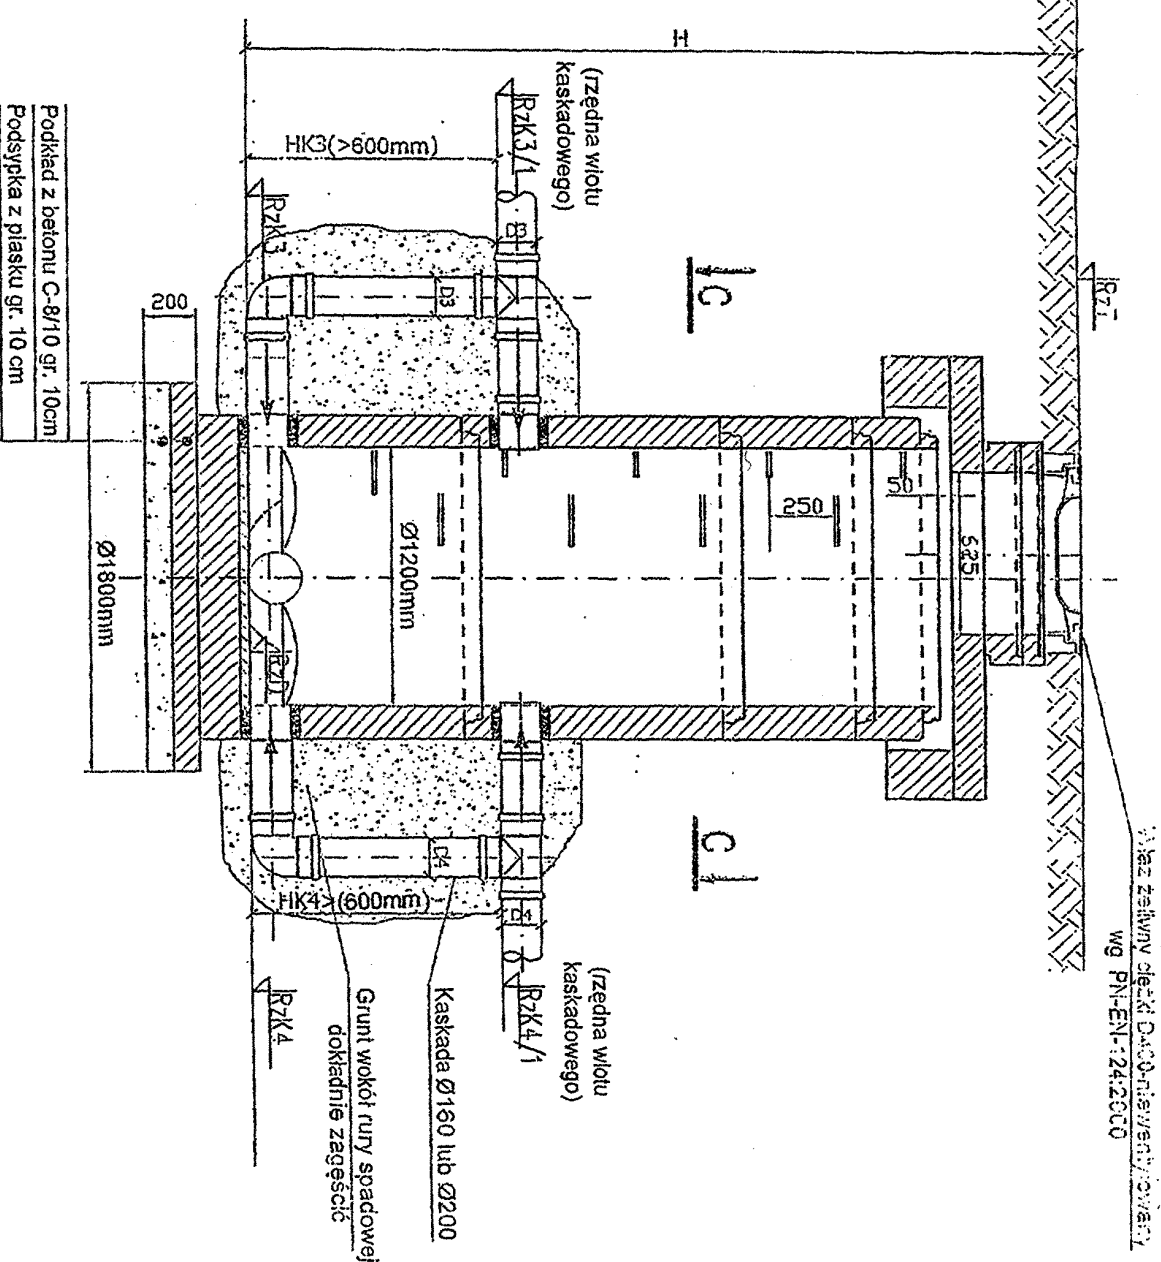

STUJDIENKA BETONOWA Ø1200mm
Z PIERSCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM

Uwaga :

1) Elementy studiń wykonane z betonu klasy min. C35/45

2) Przejścia przez ścianę wykonać jako szczelne.

3) Stopnie złączowe wykonać jako żelazne zgodnie z normą PN-EN 1917

4) W przypadku studiów zlokalizowanych w pasie zieleni

oraz drogach gruntowych wykonać opaskę żelbetową (1800x1800x150mm),

[illegible]